Jens Nikolajsen
E-Mail: Jni@nikolajsenaps.dk

Krageholmsvej 51
DK – 4736 Næstved
Mobile: + 45 – 31 71 53 02


Bestyrelsen i Enø Pumpelaug
Gerbredgård GF
Vigen GF
Kildeengen GF
Egemosegård GF

Ref.:
Afvanding af Enø & Lungshave 2026

E-mail:
Phone :

Vedr.: Enø Pumpelaug I/S
Forberedelse til afvanding af Enø og Lungshave 2026

Alle Zoner: Enø – Lungshave

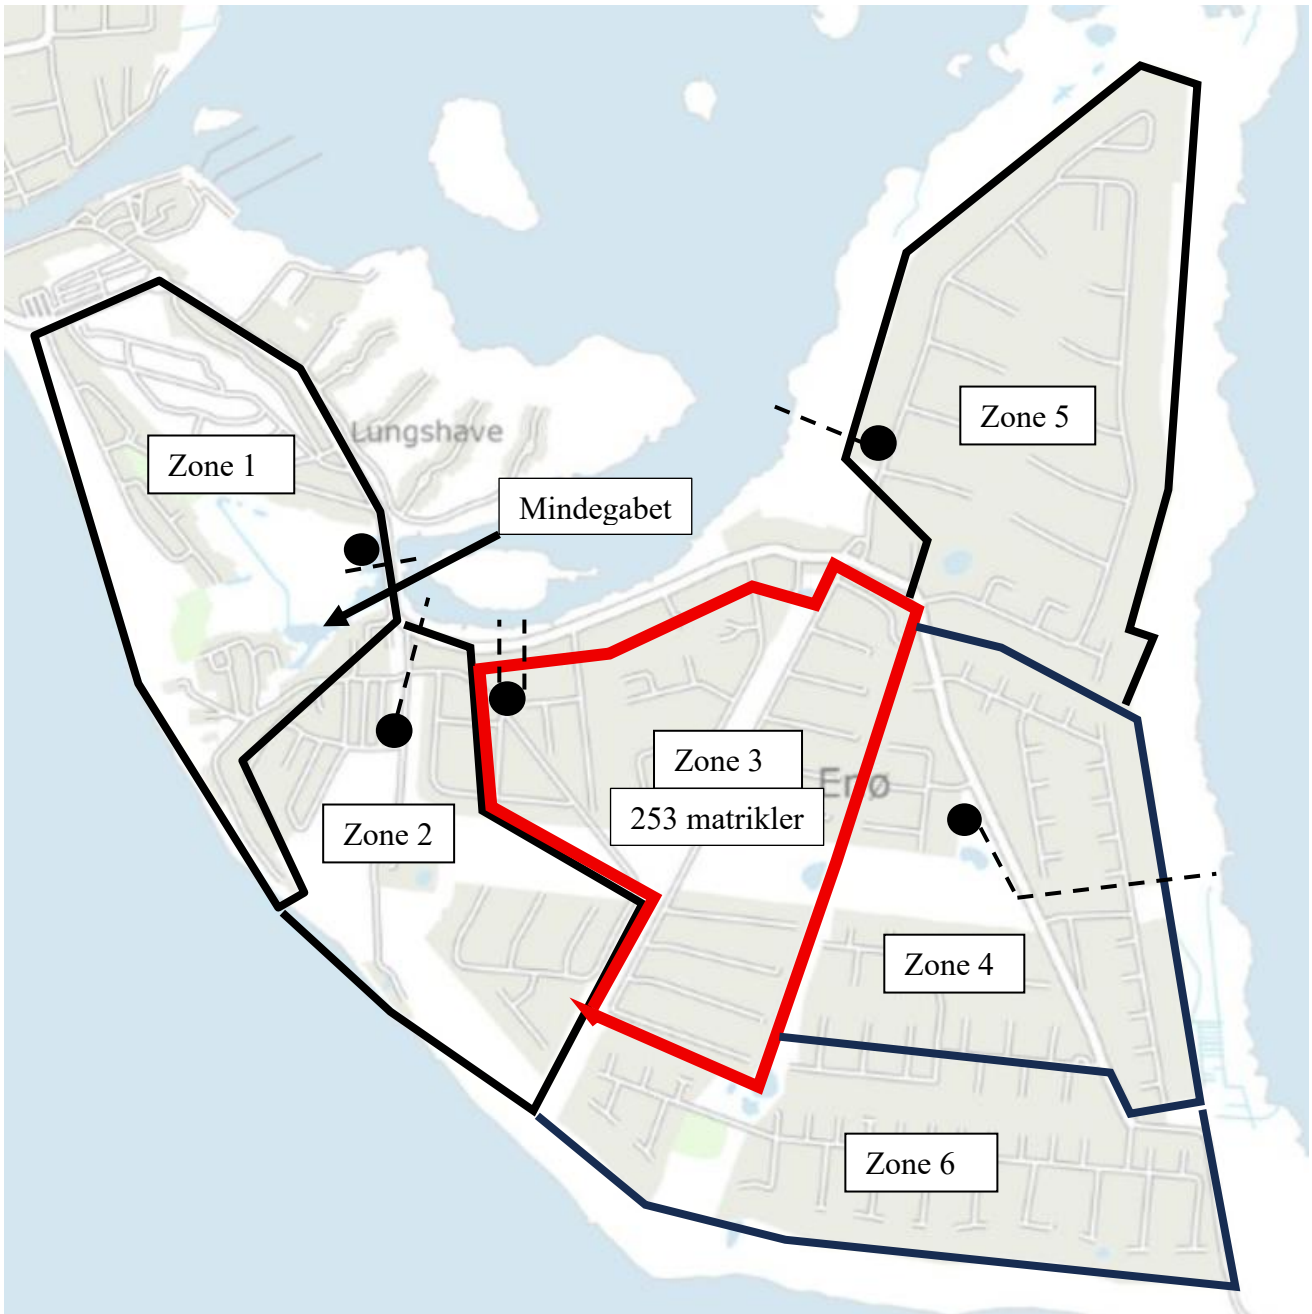

Jens Nikolajsen

E-Mail: Jni@nikolajsenaps.dk

Krageholmsvej 51
DK – 4736 Næstved
Mobile: + 45 – 31 71 53 02

Bestyrelsen i Enø Pumpelaug
Gerbredgård GF
Vigen GF
Kildeengen GF
Egemosegård GF

Ref.:
Afvanding af Enø & Lungshave 2026

E-mail:
Phone :

Zone 3 Bækkene – Vigen – Kildeengen - Egemosegård

Gerbredgård:	Gerbredgård matr. 7a	1 medlemmer
	Bækkene ligger i gammel eng	23 medlemmer
Vigen:	Vigen ligger i gammel eng.	23 medlemmer
Kildeengen:	Kildeengen ligger i gammel eng.	52 medlemmer
Egemosegård:	Egemosegård nederste del ligger i eng/ øverste i moræneler	154 medlemmer

I Vigen og Kildeengen er der gode dræn som er i anvendelse.
I Vigen kan der nemt etableres flere dræn
I Bækkene er der en del dræn som kan anvendes
I Egemosegård er et uvist hvor mange dræn der findes.
Der er en del gamle dræn i Bækkene som bruges. Flere skal identificeres
Alle brønde bør nummereres.
Alt kortmateriale skal opdateres og digitaliseres og ligge i et centalt Webhotel.
Der skal ansøges om LER før igangsætning af gravearbejde

Kort material: Kortmateriale som er anvendt i pumpelauget er kun retvisende for Hovedledningen
Det har vist sig at mange indtegnet (Grønne) dræn ikke er korrekt placeret og/eller ikke i drift.

Næste skridt:

1. Gå området igennem rent fysisk for at se om linieføring for rør/dræn kan etableres
2. Efterse hvilke dræn og brønde som kan findes i Egemosegård og Bækkene
3. Find eller grav ned til mulige dræn på Egemosegård.
4. Hvis der findes dræn, skal de spules og lokaliseres
5. Indtegn forslag til nye dræn og evt. sparebassin
6. Afsæt røde markeringspæle for brønde og foratag en nivellering
7. Sæt evt. pejlebrønde. Særligt hvor der ønskes "sparebassin"
8. Debater det i jeres respektive grundejerforeninger.
9. Giv materialet videre til "Den valgte Rådgiver"

Med venlig hilsen
Jens Nikolajsen
Konsulent for Enø Pumpelaug

Mobil: 0045 – 31 71 53 02
Mail: Jni@nikolajsenaps.dk