Zone 2 : Enø Strand – Gerbredgård - Havbakken



- **0,4 km** vej potentielt påvirket
- **0** bygninger med kælder potentielt påvirket
- **55** bygninger uden kælder potentielt påvirket

  Totalt er **55 af 411** bygninger potentielt påvirket.
- Ud af **55** potentielt påvirkede bygninger er **0** registreret som boliger.

Forslag til Dræn på Enø Strand – Gerbredgård - Havbakken

Trykledning

Ny pumpe

65 matrikler

23 matrikler

Forsænkning ca. 0,5 - 1,0 meter

88 matrikler

75 matrikler

Vandskel

1 matrikel

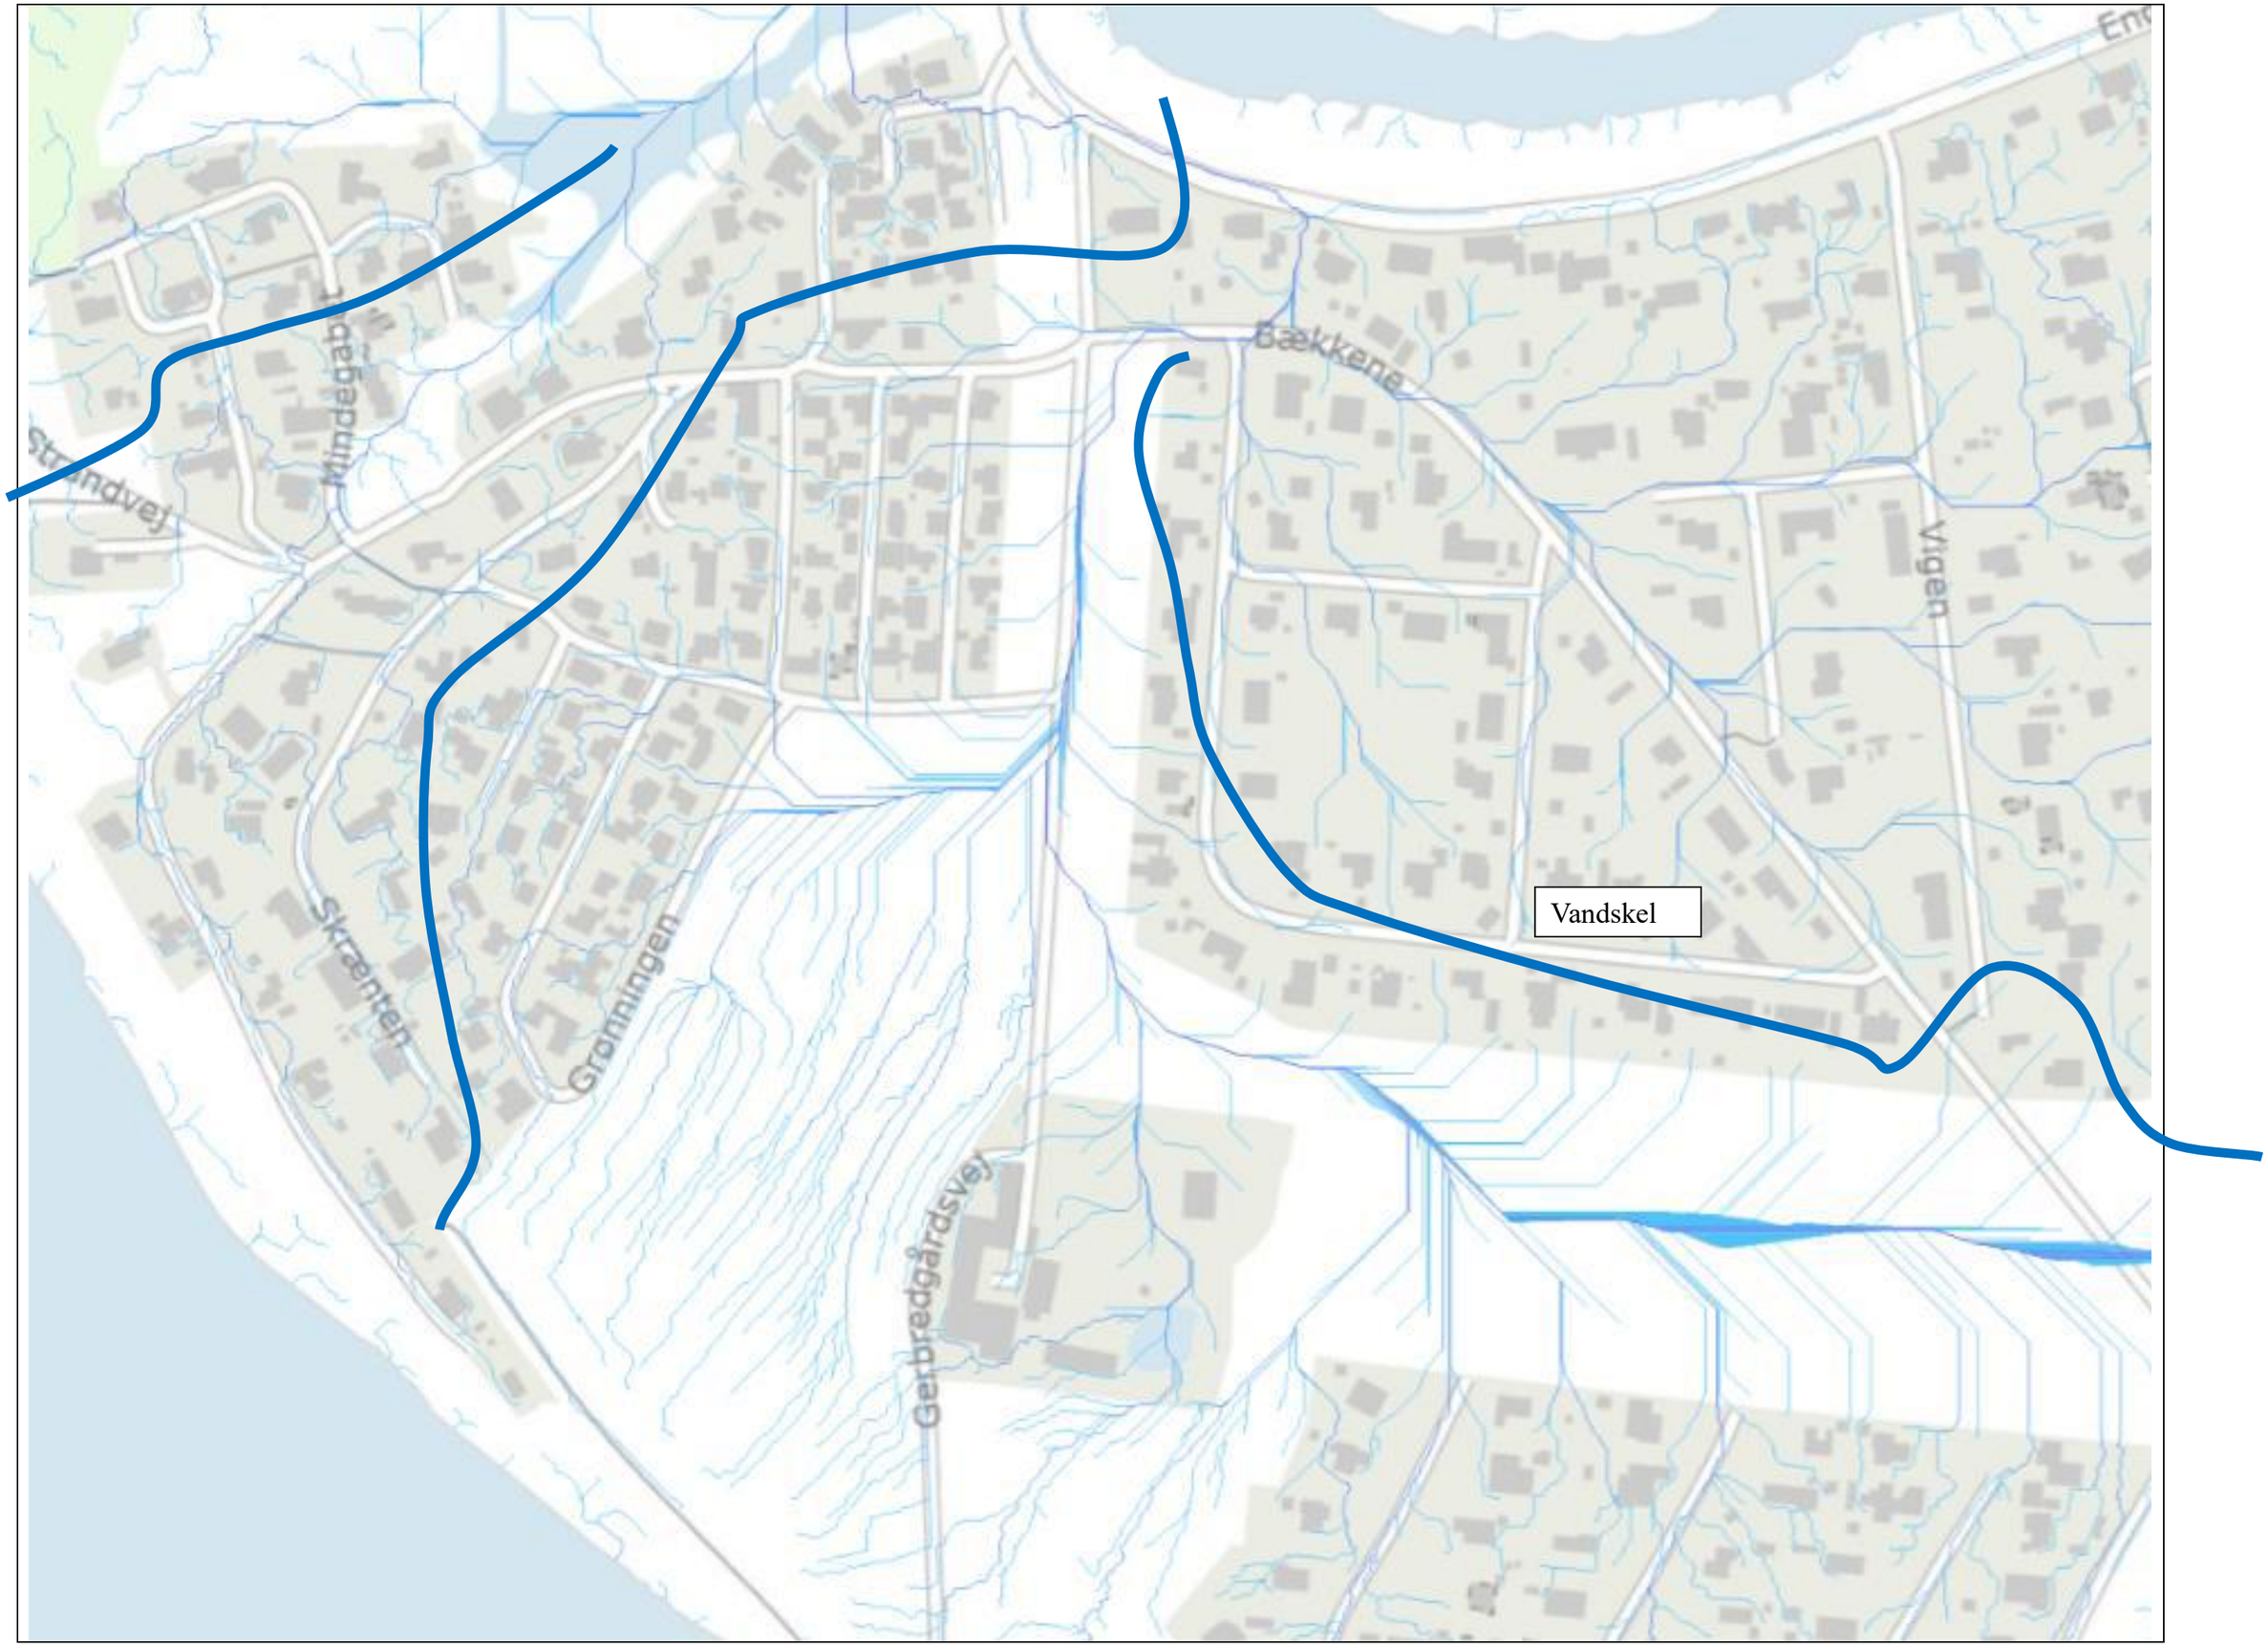
Trykledning

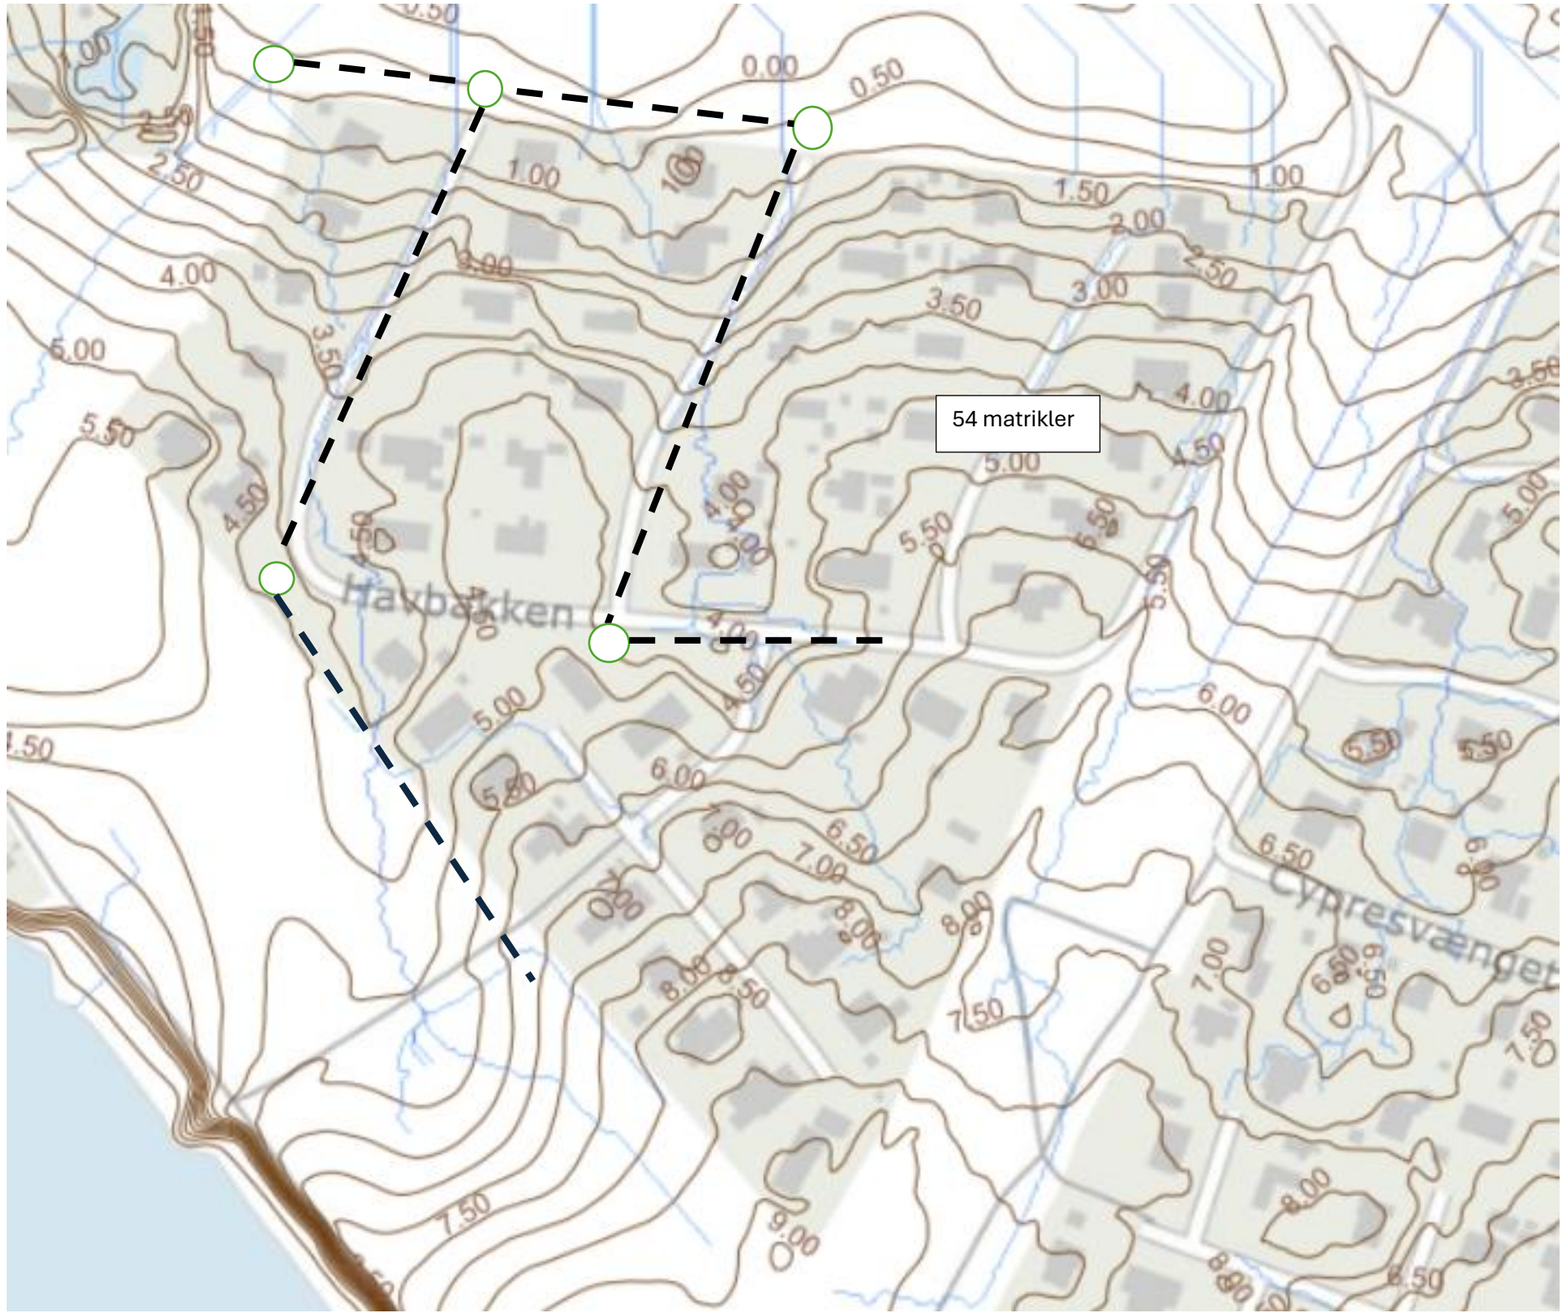
Vandskel

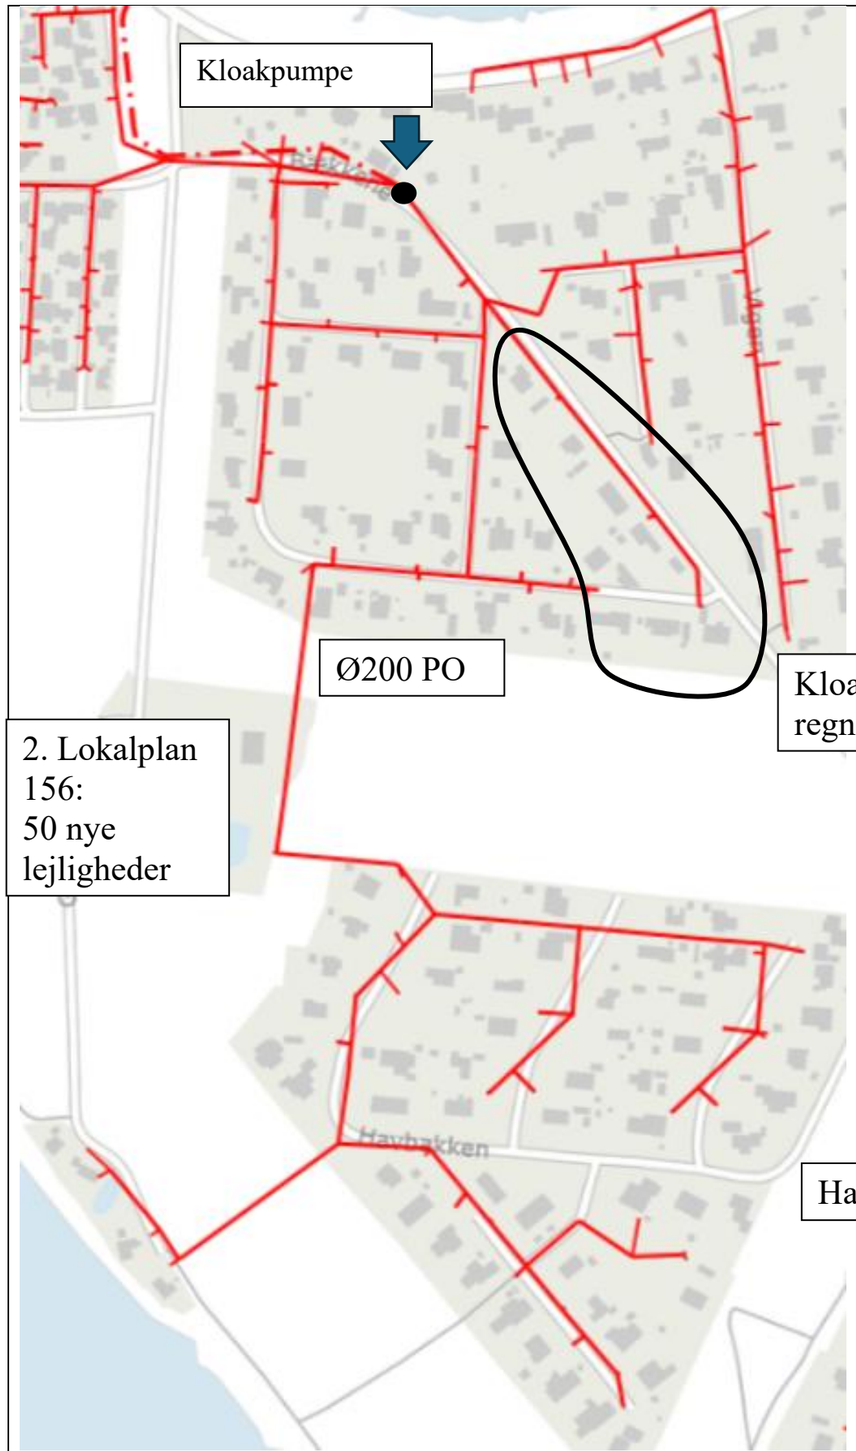
Ny pumpe

Inspektionsbrønde

Dræn


Bækkene
Vigen
Strandvej
Mundegade
Skræenten
Grønningen
Gerbredgårdsvej
Vandskel


54 matrikler
Havbakken
Cypresvænget



Kloaktegning af Gerbredgård, Havbakken og Bækkende

1. Havbakken består af ca. 54 matrikler

2. Forslag i lokaplan 156 – Gerberdgård = 50 lejligheder

3. Kloakpumpen ved bækkene 201B bliver vandfyldt og der opstår opstuvning og tilbageslag (Fyldning i kloaker mod 242)

4. Bækkene 214 – 215 og 240 – 242
   Kloakledning bliver vandfyldt og løber over i dækslerne

Med lokalplan 156 kommer 2gange så meget afløb i strækningen under Bækkene